


REQUISITOS MÍNIMOS E IMPRESCINDIBLES PARA A LA CONEXIÓN:

La propiedad ha de dejar el tubo de acometida del servicio contra incendios tal y como se indica en el esquema adjunto.

Nota: Previa a la conexión és preceptivo que un técnico de Taigua realice una visita conjunta con el cliente, o su instalador, en la cual se verifique que el tubo cumple los requisitos técnicos expresados en este documento.

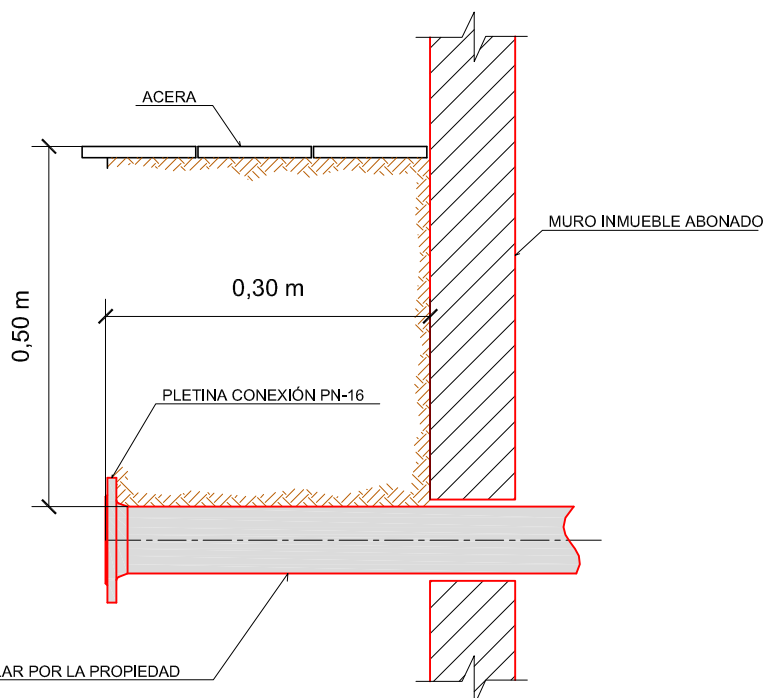

Brida Roscada de Cuello DIN 2566 DN 65 PN 16 R2" $\frac{1}{2}$ ==> Bies 25
Brida Roscada de Cuello DIN 2566 DN 100 PN 16 R4" ==> Bies 45

Esquema una vez realizada la conexión por parte de Taigua.

