


REQUISITS MÍNIMS I IMPRESCINDIBLES PER A LA CONNEXIÓ:

La propietat ha de deixar el tub d'escomesa del servei contra incendis tal com s'indica a l'esquema adjunt.

Nota: Previ a la connexió és preceptiu que un tècnic de Taigua realitzi una visita conjunta amb el client, o el seu instal·lador, en la qual es verifiqui que el tub compleix els requisits tècnics expressats en aquest document.

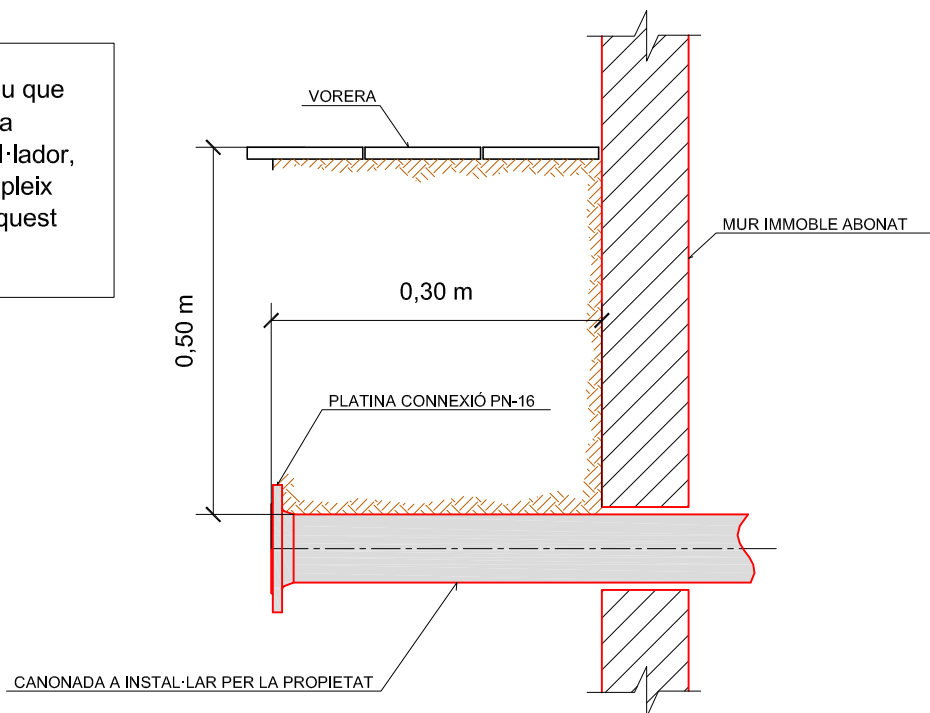

"Brida Roscada de Cuello" DIN 2566 DN 65 PN 16 R2" $\frac{1}{2}$ ==> Bies 25
 "Brida Roscada de Cuello" DIN 2566 DN 100 PN 16 R4" ==> Bies 45

Esquema una vegada realitzada la connexió per part de Taigua.

